

# CAP-PRONUTEC-T2 400A

CAP-PRONUTEC-T2 400A, Captador de salida de baja tensión para base tripolar vertical 400A, tamaño 2 de Pronutec,

Código: Q32101. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

## Descripción

CAP es la base que se instala en la salida del cuadro de baja de tensión, el cual incorpora tres pletinas con trasformadores individuales de corriente, y un conector para la medida de tensiones. Estas señales se captan directamente a través de la tarjeta T-SABT para la monitorización y cálculo de parámetros eléctricos.


Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



# CAP-PRONUTEC-T2 400A

Medidor de salida de baja tensión

Código: Q32101.

## Especificaciones

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 98 x 162 x 195 (mm) |
| Peso Neto (kg) | 2,2 |

**CAP-SABT**
Captadores de supervisión avanzada en baja tensión

| CÓDIGO | TIPO | Descripción |
|---|---|---|
| **Captadores de Supervisión Avanzada en Baja Tensión** | | |
| Q32100. | CAP-CRADY-T2 400A | Captador de salida de baja tensión para base tripolar vertical 400A, tamaño 2 de Crady |
| Q32101. | CAP-PRONUTEC-T2 400A | Captador de salida de baja tensión para base tripolar vertical 400A, tamaño 2 de Pronutec |
| Q32102. | CAP-JEANMULLER-T2 400A | Captador de salida de baja tensión para base tripolar vertical 400A, tamaño 2 de Jean Muller |
| Q32701. | CAP-ROGOWSKI | |


Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




# CAP-PRONUTEC-T2 400A

Medidor de salida de baja tensión

Código: Q32101.

## Dimensiones

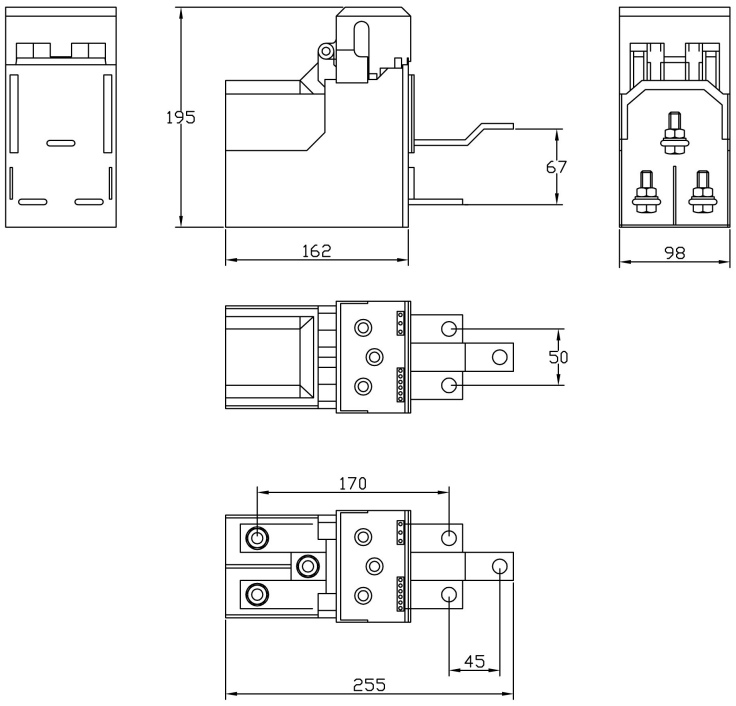


Vista con la tapa abierta



Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.