



Compact DC-S 4I

Compact DC-S 4I, Concentrador PLC PRIME

Código: Q46220. **DESCATALOGADO**

- > Conexión 2º trafo: No
- > Homologación: Naturgy
- > Comunicaciones: PRIME
- > Entradas digitales: 4
- > Supervisor BT: 1

Descripción

El concentrador **COMPACT DC** es el equipo encargado de la gestión y lectura de contadores de energía trifásicos y monofásicos con comunicaciones PRIME conectados a la misma red de baja tensión.

Típicamente ubicado en el centro de transformación, el concentrador **COMPACT DC**, permite telegestionar los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.

COMPACT DC tiene integrado un contador trifásico indirecto, con funciones de supervisión de baja tensión según modelo.

El equipo dispone de comunicaciones PLC PRIME, puerto Ethernet y entradas digitales.



Compact DC-S 4I

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46220.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Categoría de la instalación	CAT III 300V
Consumo	12 ... 27 VA
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tensión nominal	110 ... 230 V~ ±20 %
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	203 x 120 x 130 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	1,1
Características ambientales	
Grado de protección	IP40
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de almacenamiento	-30 ... + 80 °C
Temperatura de trabajo	-25 ... +70 °C
Circuito de medida de corriente	
Categoría de la instalación	CAT III 600V
Corriente nominal (In)	5 A
Margen medida corriente de fase	2 mA ... 10 A
Consumo máx. en entrada de corriente	0.02 VA
Corriente máxima de impulso	20 x In (< 1s)
Corriente mínima de medida	2 mA
Circuito de medida de tensión	
Categoría Instalación	CAT III 600V
Impedancia entrada	800 KΩ
Margen medida frecuencia	45 ... 65 Hz
Margen medida tensión	127/220 ... 230/400 V~ ±20 %
Consumo máx. entrada tensión	0.07 VA
Tensión mín. medida (Vstart)	10 V~
Comunicación red	
Tecnología / Interface	PRIME
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000



Compact DC-S 4I

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46220.

Normas	UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-5, UNE-EN 62052-11, IEC 61010
--------	--

Interface usuario

LED	15 LED de indicación / 1 LED (20000 imp/kWh) / 1 LED (20000 imp/kVarh)
-----	--

Entradas digitales

Aislamiento	10 kV @1min
Cantidad	4
Tipo	Cortocircuito (Vmax = 12.5 Vcc, Imax = 15 mA)

Precisión de medidas

Medida de corriente de fase	1%
Medida de energía reactiva (kvarh)	Clase 2
Medida de energía activa (kWh)	Clase B (1)
Medida de tensión de fase	1%

COMPACT DC

Concentrador PLC PRIME

CÓDIGO	TIPO	Conexión 2º trafo	Homologación	Comunicaciones	Entradas digitales	Supervisor BT
Q46274.	Compact DC-S 3G BAT	No	-	PRIME 3G	-	1
Q4628C.	Compact DC-S MINI	No	-	PRIME	-	No
Q46210.	Compact DC-S 3G	No	Naturgy	PRIME 3G	-	1
Q46220.	Compact DC-S 4I	No	Naturgy	PRIME	4	1
Q46230.	Compact DC-S SBT	No	Naturgy	PRIME	-	1
Q46240.	Compact DC-S BASIC	No	-	PRIME 3G	-	No
Q46211.	Compact DC-S 3G VTN			PRIME 3G		1
Q46221.	Compact DC-S 4I VTN			PRIME	4	1
Q46231.	Compact DC-S SBT VTN			PRIME		1
Q46241.	Compact DC-S BASIC VTN			PRIME 3G		
Q46251.	Compact DC-S 2 VTN	1		PRIME 3G	4	2
Q46050.	Compact DC 2	Si	Naturgy	PRIME	4	2
Q46090.	Compact DC 2 3G	Si	-	PRIME 3G	-	2
Q46070IB00000	Compact DC TGB	No	Iberdrola	PRIME 3G	-	1
Q46080IB00000	Compact DC CCT	No	Iberdrola	PRIME	-	1

Entradas digitales aisladas 10 kV/1 min




Compact DC-S 4I

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46220.

Dimensiones

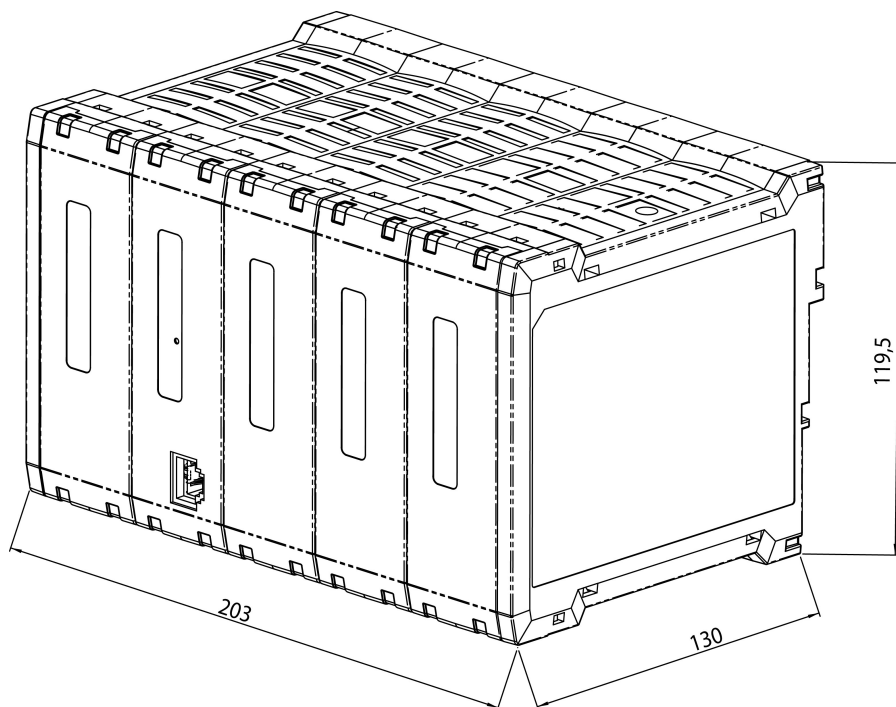

ESCALA 1 : 1