



IDA-EV-63-30

IDA-EV-63-30, Interruptor diferencial tipo A

Código: P17322.

- > Polos: 4
- > In (A): 63 A
- > Sensibilidad: 30 mA + 6 mAdc
- > Fijación: Carril DIN

Descripción

IDA-EV es un Interruptor diferencial tipo A con supervisión de 6 mA_{dc} para uso en cargadores de vehículo eléctrico.

Dispositivo compacto, con poder de corte que proporciona una protección diferencial con sensibilidad de 30 mA y supervisión de 6 mAdc para aquellas instalaciones eléctricas dedicadas a la carga de vehículo eléctrico. Disponible en calibres de 40 y 63 A de corriente nominal, para conexiones trifásicas y monofásicas.

Garantiza la adecuada protección en los puntos de recarga de vehículo eléctrico conforme con la norma **IEC 62955**.

Aplicación

Dispositivo diseñado específicamente para la protección diferencial de instalaciones dedicadas a la carga de vehículo eléctrico.



IDA-EV-63-30

Interrupor diferencial tipo A con supervisi3n 6 mA dc

C3digo: P17322.

Especificaciones

Alimentaci3n en alterna

Frecuencia	50/60 Hz
Tensi3n nominal	400 V ~ / 415 V ~

Caracteristicas el3ctricas

Vida mec3nica	10000 operations
Vida el3ctrica	2000 cycles

Caracteristicas mec3nicas

Tama3o (mm) ancho x alto x fondo	72 x 87.5 x 68 (mm)
Peso Neto (kg)	0,38

Caracteristicas ambientales

Humedad relativa (sin condensaci3n)	5 ... 95%
-------------------------------------	-----------

Normas

Seguridad el3ctrica, Altitud m3x. (m)	2000
---------------------------------------	------

Protecci3n diferencial

Sensibilidad (IΔn), A	0,03
-----------------------	------

IDA-EV

Interrupor diferencial tipo A con supervisi3n 6 mAdc

C3DIGO	TIPO	In (A)	Fijaci3n	Polos	Sensibilidad
P17321.	IDA-EV-40-30	40 A	Carril DIN	4	30 mA + 6 mAdc
P17322.	IDA-EV-63-30	63 A	Carril DIN	4	30 mA + 6 mAdc





IDA-EV-63-30

Interrupor diferencial tipo A con supervisión 6 mA dc

Código: P17322.


Dimensiones

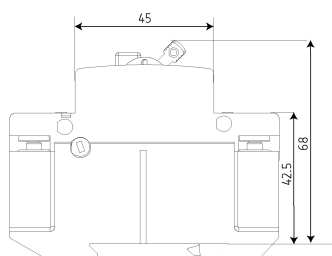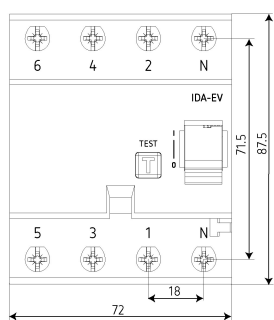

Conexiones

IMPORTANTE: Compruebe qué identificación de bornes tiene su dispositivo a instalar. Asegúrese de conectar los cables correctamente conforme a la identificación de los bornes.

IMPORTANT: Check the terminal identification of your device to be installed. Be sure to connect the wires correctly according to the terminal identification.

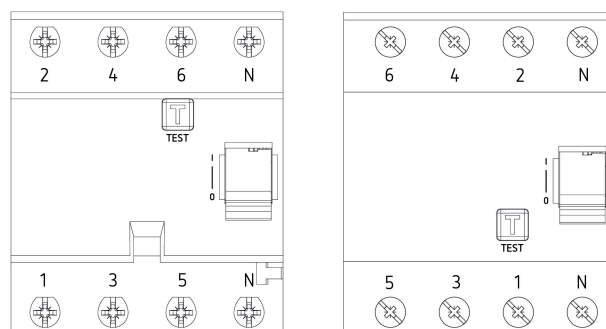

Consulte la guía correspondiente a su equipo aquí:
Please refer to the manual for your equipment here:

