



## Compact DC-S 4I

Compact DC-S 4I, Concentrador PLC PRIME

Código: Q46220. **DESCATALOGADO**

- > Conexión 2º trafo: No
- > Homologación: Naturgy
- > Comunicaciones: PRIME
- > Entradas digitales: 4
- > Supervisor BT: 1

### Descripción

El concentrador **COMPACT DC** es el equipo encargado de la gestión y lectura de contadores de energía trifásicos y monofásicos con comunicaciones PRIME conectados a la misma red de baja tensión.

Típicamente ubicado en el centro de transformación, el concentrador **COMPACT DC**, permite telegestionar los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.

**COMPACT DC** tiene integrado un contador trifásico indirecto, con funciones de supervisión de baja tensión según modelo.

El equipo dispone de comunicaciones PLC PRIME, puerto Ethernet y entradas digitales.



# Compact DC-S 4I

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46220.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Consumo         | 12 ... 27 VA         |
| Frecuencia      | 50 / 60 Hz           |
| Tensión nominal | 110 ... 230 V~ ±20 % |

### Características mecánicas

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 203 x 120 x 130 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 1,1                  |

### Características ambientales

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
|-------------------------------------|------------|

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
|---------------------------------------|------|

### Entradas digitales

|          |   |
|----------|---|
| Cantidad | 4 |
|----------|---|

## COMPACT DC

Concentrador PLC PRIME

| CÓDIGO        | TIPO                   | Conexión 2º trafo | Homologación | Comunicaciones | Entradas digitales | Supervisor BT |
|---------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|
| Q46274.       | Compact DC-S 3G BAT    | No                | -            | PRIME   3G     | -                  | 1             |
| Q4628C.       | Compact DC-S MINI      | No                | -            | PRIME          | -                  | No            |
| Q46210.       | Compact DC-S 3G        | No                | Naturgy      | PRIME   3G     | -                  | 1             |
| Q46220.       | Compact DC-S 4I        | No                | Naturgy      | PRIME          | 4                  | 1             |
| Q46230.       | Compact DC-S SBT       | No                | Naturgy      | PRIME          | -                  | 1             |
| Q46240.       | Compact DC-S BASIC     | No                | -            | PRIME   3G     | -                  | No            |
| Q46211.       | Compact DC-S 3G VTN    |                   |              | PRIME   3G     |                    | 1             |
| Q46221.       | Compact DC-S 4I VTN    |                   |              | PRIME          | 4                  | 1             |
| Q46231.       | Compact DC-S SBT VTN   |                   |              | PRIME          |                    | 1             |
| Q46241.       | Compact DC-S BASIC VTN |                   |              | PRIME   3G     |                    |               |
| Q46251.       | Compact DC-S 2 VTN     | 1                 |              | PRIME   3G     | 4                  | 2             |
| Q46050.       | Compact DC 2           | Si                | Naturgy      | PRIME          | 4                  | 2             |
| Q46090.       | Compact DC 2 3G        | Si                | -            | PRIME   3G     | -                  | 2             |
| Q46070IB00000 | Compact DC TGB         | No                | Iberdrola    | PRIME   3G     | -                  | 1             |
| Q46080IB00000 | Compact DC CCT         | No                | Iberdrola    | PRIME          | -                  | 1             |



## Compact DC-S 4I

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46220.

Entradas digitales aisladas 10 kV/1 min




## Compact DC-S 4I

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46220.

### Dimensiones

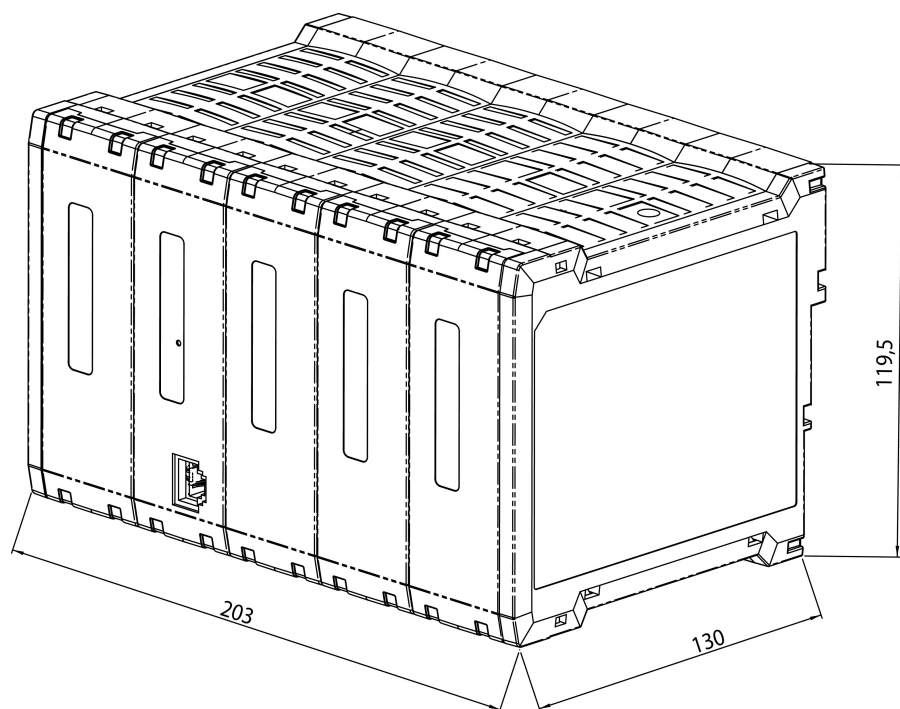

ESCALA 1 : 1