

CAP-PRONUTEC-T2 400A

CAP-PRONUTEC-T2 400A, Captador de saída de baixa tensão para base tripolar vertical 400A, tamanho 2 da Pronutec,

Código: Q32101. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

Descrição

CAP is the base that is installed at the output of the low voltage panel, which incorporates three busbars with individual current transformers, and a connector for measuring voltage. These signals are captured directly via the T-SABT card for monitoring and calculating the electrical parameters.

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



CAP-PRONUTEC-T2 400A

Medidor de saída de baixa tensão

Código: Q32101.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	98 x 162 x 195 (mm)
Peso (kg)	2,2

CAP-SABT
Medidores de supervisão avançada em baixa tensão

CÓDIGO	MODELO	Descrição
Medidores para saídas		
Q32100.	CAP-CRADY-T2 400A	Captador de saída de baixa tensão para base tripolar vertical 400A, tamanho 2 da Crady
Q32101.	CAP-PRONUTEC-T2 400A	Captador de saída de baixa tensão para base tripolar vertical 400A, tamanho 2 da Pronutec
Q32102.	CAP-JEANMULLER-T2 400A	Captador de saída de baixa tensão para base tripolar vertical 400A, tamanho 2 da Jean Muller
Q32701.	CAP-ROGOWSKI	

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




CAP-PRONUTEC-T2 400A

Medidor de saída de baixa tensão

Código: Q32101.

Dimensões

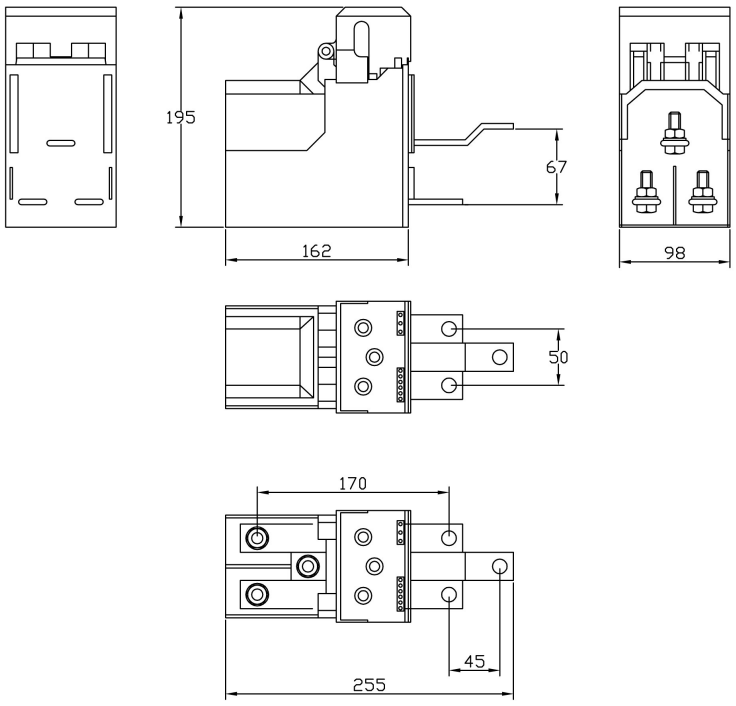

Vista con la tapa abierta

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.